

## **ORDIN nr. 179 din 16 decembrie 2015**

pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

### **EMITENT:**

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

### **PUBLICAT ÎN:**

Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015

**Data Intrării în vigoare: 28 Aprilie 2020**

-----

**Forma consolidată valabilă la data de 19 August 2021**

**Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28 Aprilie 2020 până la data selectată**

\*) Notă CTCE:

Forma consolidată a ORDINULUI nr. 179 din 16 decembrie 2015 , publicat în Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015, la data de 19 August 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020

Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

### **ART. 1**

Se aprobă Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

### **ART. 2**

(1) Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile procedurii prevăzute la art. 1.

(2) Persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la alin. (1) răspund integral pentru eventuale consecințe apărute ca urmare a nerespectării obligațiilor ce le revin conform prezentei proceduri.

### [ART. 3](#)

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19-22 la Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 și 255 bis din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

### [ART. 4](#)

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Președintele Autorității Naționale  
de Reglementare în Domeniul Energiei,  
Niculae Havrileț

București, 16 decembrie 2015.

Nr. 179.

[ANEXA 1](#)

PROCEDURĂ

## **PROCEDURĂ din 16 decembrie 2015**

privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

### **EMITENT:**

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

### **PUBLICAT ÎN:**

Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015

**Data Intrării in vigoare: 28 Aprilie 2020**

-----

**Forma consolidată valabilă la data de 19 August 2021**

**Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28 Aprilie 2020 până la data selectată**

Aprobată de ORDINUL nr. 179 din 16 decembrie 2015  
, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015.

\*) Notă CTCE:

Forma consolidată a PROCEDURII din 16 decembrie 2015  
, publicate în Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015, la data de 19 August 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020

Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

### **CAP. I**

Dispoziții generale

#### **ART. 1**

Prezenta procedură stabilește etapele procesului de verificare și de revizie tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aparținând clienților finali.

#### **ART. 2**

(1) Prezenta procedură se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de  $10 \cdot 10^5$  Pa (10 bar), respectiv  $P \leq 10 \cdot 10^5$  Pa (10 bar).

(2) Prezenta procedură nu se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea mai mare de  $10 \cdot 10^5$  Pa (10 bar), respectiv  $P > 10 \cdot 10^5$  Pa (10 bar).

(la 28-04-2020 Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

#### **ART. 3**

(1) Verificările și reviziile tehnice fac parte din operațiile de exploatare și întreținere a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale și se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

(1<sup>^</sup>1) **Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.**

(la 28-04-2020 Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(2) Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

- a) periodic, la maximum 2 ani;
- b) la cererea clientului final.

(3) Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

- a) periodic, la maximum 10 ani;
- b) după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
- c) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;
- d) la cererea clientului final.

(4) Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (2) lit. a), precum și reviziile tehnice ale instalației de utilizare, prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și c), sunt obligatorii pentru toți clienții finali.

(5) Realizarea operațiilor de verificare și de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (2) și (3), se efectuează de către operatori economici autorizați ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare și selecția de către clientul final.

#### ART. 3<sup>^</sup>1

Verificările sau reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care expiră pe perioada stării de urgență sunt considerate valabile pe întreg teritoriul României, până la încetarea stării de urgență, urmând a fi efectuate într-un termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

(la 28-04-2020 Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

#### CAP. II

Abrevieri și termeni

#### ART. 4

(1) Abrevierile și termenii utilizați în prezenta procedură se definesc după cum urmează:

- a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
  - b) ISCIR - Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;
  - c) OE - operator economic autorizat de către ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 98/2015
- ;

d) OS - operator de sistem, respectiv operator al conductelor de alimentare din amonte, operator de transport și de sistem, operator de distribuție, operator al sistemului de distribuție închis, după caz;

e) Fișă de evidență - Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare, respectiv de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale;

f) instalație de utilizare - instalație de utilizare a gazelor naturale aparținând clientului final;

g) instalație comună de utilizare - parte a instalației de utilizare care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația/postul de reglare a presiunii și toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalația comună de utilizare este proprietatea comună a clienților finali deserviți;

h) instalație individuală de utilizare - parte a instalației de utilizare care deservește, de regulă, un client final, situată în aval de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală;

i) întrerupere a utilizării instalației - întreruperea vehiculării gazelor naturale prin instalația de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de măsurare.

(2) Termenii utilizați în prezenta procedură și care nu sunt prevăzuți la alin. (1) sunt definiți în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

### CAP. III

Etapele procesului

#### SECȚIUNEA 1

Obligațiile furnizorului de gaze naturale

#### ART. 5

(1) Furnizorul de gaze naturale are obligația de a transmite clientului final, gratuit, o notificare cu privire la verificările și reviziile tehnice ale instalației de utilizare, după cum urmează:

a) din oficiu, în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a);

b) la cererea clientului final, în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b)-d).

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu minimum 60 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), anexată facturii de gaze naturale.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se transmite în termen de:

a) maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) și c);

b) maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. d).

(4) Conținutul minimal al notificării prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(la 28-04-2020 Alineatul (4) din Articolul 5 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(5) Furnizorul de gaze naturale și OS au obligația de a utiliza informațiile privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare, pentru îndeplinirea obligațiilor aflate în sarcina acestora, impuse conform prevederilor legislației în vigoare; furnizorul de gaze naturale și OS au obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor privind datele personale ale clienților

lor, inclusiv datele personale obținute în cursul efectuării operațiunilor de verificări și revizii tehnice ale instalațiilor de utilizare, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(6) Informațiile cu privire la verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare se comunică de către furnizorul de gaze și/sau OS numai către clientul final sau OE cu care acesta a încheiat un contract de prestări servicii pentru efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, fiind interzisă diseminarea din oficiu a acestor informații către alți OE, inclusiv către operatorii economici afiliați definiți conform prevederilor Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

## SECȚIUNEA a 2-a

### Obligațiile clientului final

#### ART. 6

(1) Clientul final are obligația să efectueze, exclusiv prin intermediul unui OE selectat de către acesta, verificările și reviziile tehnice atât ale instalației individuale de utilizare, cât și ale instalației comune de utilizare.

(2) Verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), se realizează până la data scadență specificată în notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), în baza unui contract de prestări servicii.

(3) Verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b)-d), se realizează în baza notificării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și a unui contract de prestări servicii.

(4) Clientul final are obligația să pună la dispoziția OE documentația tehnică ce a stat la baza execuției instalației de utilizare, avizată de către OS sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz.

(5) În cazul în care clientul final nu deține documentația tehnică prevăzută la alin. (4), acesta are obligația să solicite, direct sau prin intermediul OE, o copie a acesteia de la OS sau de la operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică, dar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente:

a) releveul construcției pe care se trasează instalația de utilizare;

b) schema izometrică a instalației de utilizare;

c) memoriul tehnic cu privire la respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare.

(7) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea,

executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009 , cu modificările și completările ulterioare.

(8) În situația în care clientul final deține documentația prevăzută la alin. (4), tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum, clientul final are obligația să procedeze în conformitate cu una dintre următoarele variante:

a) să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009 , cu modificările și completările ulterioare;

b) să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare executat/executate fără forme legale, prin intermediul unui OE, în baza unui contract de prestări servicii.

(9) Clientul final are obligația să prezinte OE documente din care:

a) să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare;

(la 28-04-2020 Litera a) din Alineatul (9) , Articolul 6 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

b) să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

(10) Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligația remedierii acestora prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui OE, în baza unui contract de prestări servicii.

(11) Contractele prevăzute la alin. (2), (3), alin. (8) lit. b) și la alin. (10) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(12) Contractele prevăzute la alin. (6), (7) și la alin. (8) lit. a) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(13) Clientul final care optează pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (1)-(3), alin. (6), (7), (8) și (10) cu un singur operator economic care deține autorizații ANRE tip PDIB și EDIB poate încheia un singur contract de prestări servicii care să conțină elementele minime obligatorii prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

(14) Clientul final semnează Fișa de evidență întocmită în urma verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare.

## ART. 7

(1) În situația în care o instalație de utilizare deservește mai mulți clienți finali, aceștia pot hotărî să efectueze, la aceeași dată, verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare în condițiile stabilite de comun acord; verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale se realizează în conformitate cu prevederile art. 6.

(2) Data prevăzută la alin. (1) nu poate depăși prima dată scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, notificată unuia dintre clienții finali deserviți de către instalația comună de utilizare.

(3) În situația în care verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare se realizează în condițiile precizate la alin. (1), clienții finali deserviți de aceasta pot decide efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalației individuale de utilizare a gazelor naturale la aceeași dată, caz în care notificarea furnizorului de gaze naturale precizată la art. 5 alin. (1) lit. b) se solicită anticipat; verificarea sau revizia tehnică a instalațiilor individuale de utilizare a gazelor naturale se realizează în conformitate cu prevederile art. 6.

(4) Verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (1), se realizează în baza documentației tehnice care cuprinde în întregime instalația comună de utilizare.

(5) În cazul în care nu se regăsește documentația tehnică prevăzută la alin. (4), aceasta se poate reconstitui conform prevederilor art. 6 alin. (6).

(6) În situația în care clienții finali sunt constituiți într-o asociație de proprietari, aceasta poate realiza verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare, prevăzută la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) și (5).

(7) Data scadentă a verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației comune de utilizare se determină luând în considerare data la care a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică în conformitate cu prevederile alin. (1).

(8) Revizia tehnică a instalației de utilizare care deservește mai mulți clienți finali, după orice eveniment care ar putea afecta instalația de utilizare, se realizează de către aceștia, în baza notificării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b).

(9) Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalației comune de utilizare sunt constatate defecte, acestea se remediază prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui OE, în baza unui contract de prestări servicii.

(10) În situația prevăzută la alin. (9), cheltuielile aferente remedierii defectelor sunt suportate de către toți clienții finali deserviți de instalația comună de utilizare.

## ART. 8

(1) Clientul final și/sau membrii asociațiilor de proprietari/locatari au/are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare.

(la 28-04-2020 Alineatul (1) din Articolul 8 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(2) În situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE constată că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare, clientul final are obligația să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH<sub>4</sub>) în aer, care acționează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

(3) În situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE constată că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației comune de utilizare, clientul final clienții finali are/au obligația să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH<sub>4</sub>) în aer, dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentrațiilor periculoase și cu comanda închiderii automate a alimentării cu gaze naturale.



(4) Clientul final are obligația să înlocuiască racordul flexibil montat în instalația de utilizare, înainte de expirarea duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.

(4<sup>1</sup>) Înlocuirea racordului flexibil prevăzut la alin. (4) se realizează de un OE sau o persoană fizică autorizată de ANRE, deținător al autorizației destinate racordării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, tip RPFA, selectat de clientul final, în baza unui contract de prestări servicii.

(la 28-04-2020 Articolul 8 din Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(5) Clientul final/Membrul asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască detectorul/dectoarele automat/ automate de gaze montat/montate la locul de consum, înainte de expirarea duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.

(la 28-04-2020 Alineatul (5) din Articolul 8 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(6) Clientul final are obligația să păstreze, pe întreaga durată de funcționare a instalației de utilizare, următoarele documente:

- a) documentația tehnică aferentă instalației de utilizare, cu modificările la zi;
- b) instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012
- ;
- c) fișele de evidență aferente tuturor lucrărilor periodice de verificare și/sau de revizie tehnică a instalației de utilizare.

### SECȚIUNEA a 3-a

Obligațiile și drepturile operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale

#### ART. 9

- (1) OE efectuează verificarea și revizia tehnică a instalației de utilizare, în baza:
- a) contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (2) sau (3);
  - b) notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale;
  - c) documentației tehnice prevăzute la art. 6 alin. (4), (7), alin. (8) lit. a) sau la art. 7 alin. (4), respectiv a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (6) sau la art. 7 alin. (5), după caz.

(2) OE are obligația să efectueze verificarea și revizia tehnică a instalației de utilizare cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(3) După efectuarea verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE are obligația să înscrie, corect și complet, datele în Fișa de evidență; aceasta se încheie în câte un exemplar pentru fiecare parte în contract și unul pentru OS.

(4) Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(5) Fișa de evidență a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(6) OE are obligația să înregistreze la OS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, dar nu mai târziu de data scadentă precizată în notificare, Fișa de evidență prevăzută la alin. (4) și/sau la alin. (5), după caz; după înregistrare, fișele de evidență se păstrează după cum urmează:

- a) un exemplar la OS;
- b) un exemplar la OE;
- c) un exemplar la clientul final.

(7) OE are obligația ca, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea la OS, să transmită clientului final un exemplar al Fișei de evidență.

(8) OE răspunde oricărei solicitări de efectuare a verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, adresată de către un client final, în termen de 5 zile lucrătoare; în situația în care OE nu răspunde în termenul precizat, clientul final consideră că solicitarea sa a fost declinată.

#### ART. 10

(1) Dacă în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare sunt constatate defecte, OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică sau alt OE, selectat de către clientul final/clientii finali, remediază aceste defecte în baza contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (10) și/sau la art. 7 alin. (9).

(2) În situația în care sunt detectate scăpări de gaze naturale, iar lucrările de remediere a defectelor nu se realizează imediat sau nu se realizează de către același OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare, acesta din urmă are următoarele obligații:

- a) să anunțe imediat OS, la Tel Verde, cu privire la scăpările de gaze naturale;
- b) să respecte prevederile pct. 14.14 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- c) să întocmească și să înregistreze Fișa de evidență, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 9 alin. (3)-(7);
- d) să precizeze în Fișa de evidență prevăzută la lit. c) motivele care au stat la baza întreprinderii vehiculării gazelor naturale prin instalația de utilizare, după caz.

(3) Contractele de prestări servicii prevăzute la alin. (1) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În urma remedierii defectelor, OE care realizează lucrările de remediere efectuează operațiunile de verificare sau de revizie tehnică a instalației de utilizare și încheie Fișa de evidență.

(5) În situația în care, în urma verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte și, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistență și de etanșeitate la presiune, în conformitate cu prevederile cap. 12 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare, OE care a realizat lucrările de remediere efectuează toate operațiunile de revizie tehnică a instalației de utilizare și încheie Fișa de evidență corespunzătoare reviziei.

(6) Montarea detectoarelor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), precum și a electroventilelor se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentații tehnice de modificare a instalației de utilizare, ci numai menționarea acestui fapt în Fișa de evidență.

(la 28-04-2020 Alineatul (6) din Articolul 10 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

#### ART. 11

(1) OE are obligația să efectueze toate operațiunile aferente verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, prevăzute în anexa nr. 4 sau nr. 5, după caz.

(2) În situația în care OE constată că nu există documentația tehnică completă care a stat la baza execuției instalației de utilizare, acesta are obligația să informeze clientul final în legătură cu obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (6), (7) sau (8), respectiv la art. 7 alin. (5).

(3) OE are dreptul să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare executat/executate fără forme legale și identificat/identificate cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare.

(4) Operațiunea prevăzută la alin. (3) se realizează numai după încheierea contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (8) lit. b).

(5) OE are dreptul să întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz, în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare și/sau clientul final nu prezintă documentele prevăzute la art. 6 alin. (9), în cazul în care acestea sunt necesare conform reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.

(6) În situația în care OE întrerupe vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare, în condițiile alin. (5), motivele întreruperii se consemnează în Fișa de evidență.

#### ART. 12

(1) OE are obligația să țină evidența anuală a tuturor verificărilor și reviziilor tehnice ale instalațiilor de utilizare efectuate la clienții finali.

(2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), OE are obligația să realizeze un registru de evidență, în format electronic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta procedură.

#### SECȚIUNEA a 4-a

##### Obligațiile și drepturile operatorului de sistem

#### ART. 13

(1) OS are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de gaze naturale, gratuit, pentru fiecare loc de consum, următoarele informații:

a) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației de utilizare și data scadentă a acesteia;

b) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există, și data scadentă a acesteia;

c) numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune.

(2) OS are obligația să transmită furnizorului de gaze naturale informațiile prevăzute la alin. (1) cu minimum 90 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare.

(3) În situația în care, cu ocazia reviziei tehnice a instalației de utilizare sau cu ocazia remedierii defectelor identificate în urma verificării tehnice a instalației de utilizare, se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OS realizează aceste operațiuni în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul gazelor naturale.

(4) OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clienților finali, în următoarele situații:

a) situația prevăzută la art. 10 alin. (2), până la remedierea defectelor;

b) în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatarea instalației de utilizare a gazelor naturale, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(la 28-04-2020 Alineatul (4) din Articolul 13 , Secțiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

(5) În situația în care OS sistează alimentarea cu gaze naturale, în condițiile alin. (4), acesta informează ulterior furnizorul de gaze naturale în legătură cu acest fapt.

#### ART. 14

(1) OS are obligația să realizeze o bază de date care să cuprindă informații centralizate din fișele de evidență aferente fiecărui loc de consum, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) În termen de maximum 30 zile de la data înregistrării la OS a fiecărei fișe de evidență, OS are obligația să actualizeze baza de date prevăzută la alin. (1).

#### CAP. IV

Elaborarea documentelor

#### ART. 15

(1) Documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) și la art. 7 alin. (5) se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale și sunt însușite de către operatorul economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, precum și de către instalatorul său autorizat ANRE, tip PGIU.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în câte un exemplar pentru fiecare parte în contract și unul pentru OS; exemplarul pentru OS se depune la acesta odată cu Fișa de evidență.

#### CAP. V

Sanțiuni

#### ART. 16

Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenție conform dispozițiilor Legii nr. 123/2012 , cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează în condițiile acestui act normativ.

#### ANEXA 1

la procedură

Furnizor de gaze naturale: .....  
(denumire)  
Client final: .....  
(denumire/nume și prenume)  
Adresă loc de consum : .....  
(localitate, stradă, număr, bloc, scară, apartament, județ)  
Cod loc de consum: .....

## NOTIFICARE

Stimate client,

Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația să efectuați ... (verificarea/revizia tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale)..., prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip ....., în baza unui contract de prestări servicii, până cel târziu în data de .....

Pentru locul de consum menționat mai sus vă comunicăm următoarele informații:

- a) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației de utilizare și data scadentă a acesteia;
- b) data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există, și data scadentă a acesteia;
- c) numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune.

Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 2 ani, iar revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 10 ani.

În situația în care instalația de utilizare a gazelor naturale deservește mai mulți clienți finali, verificarea/revizia tehnică se realizează atât pentru instalația individuală de utilizare, cât și pentru instalația comună de utilizare. Verificarea/Revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale se poate realiza împreună cu ceilalți clienți finali deserviți.

Lista integrală a operatorilor economici autorizați ANRE poate fi consultată de către dumneavoastră pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), respectiv [www.anre.ro](http://www.anre.ro).

Anexat prezentei notificări vă anexăm o listă informativă cu operatorii economici autorizați de către ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip ....., din județul..... . \*).

---

\*) Se întocmește o listă de către titularul licenței de furnizare cu informații de contact ale operatorilor economici autorizați din județul de domiciliu al clientului final și se precizează cel puțin informații cu privire la adresă, telefonul de contact și persoana de contact pentru operatorul economic autorizat.

---

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Data .....

## ANEXA 2

la procedură

ELEMENTE MINIME OBLIGATORII

la întocmirea contractului de prestări de servicii privind

verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale

### 1. Părțile contractante

Operatorul economic ...../(denumire)....., nr. de ordine în registrul comerțului ..... , cod unic de înregistrare ..... , reprezentat legal prin ..... , în calitate de ..... , Banca ..... , cod IBAN ..... , cu sediul social în localitatea ..... , str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ...., cod poștal ..... , telefon fix ..... , telefon mobil ..... , fax ..... , e-mail ..... , posesor al autorizației ANRE tip ..... nr. ...., valabilă până la data de ..... , denumit în continuare Prestator,

și

Persoana fizică ...../(nume și prenume)....., domiciliată în localitatea ..... , str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ...., cod poștal ..... , telefon fix ..... , telefon mobil ..... , adresă e-mail ..... , identificată prin ..... , serie/număr CI/BI ...., eliberat(ă) de ... la data de ...., Banca ..... , cod IBAN ..... , denumită în continuare Beneficiar,

sau

Persoana juridică ...../(denumire)....., nr. de ordine în registrul comerțului ..... , Cod unic de înregistrare .... reprezentată legal prin ..... , în calitate de ..... , Banca ..... , cod IBAN ..... , cu sediul social în localitatea ..... , str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., județul/sectorul ..... , cod poștal ..... , telefon fix ..... , telefon mobil ..... , fax ..... , e-mail .... , denumită în continuare Beneficiar,

au convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare aferente locului de consum ...../(adresa locului de consum)..... .

### 2. Obiectul contractului

Nr. crt.	Serviciul prestat	Se bifează în mod obligatoriu serviciul prestat
1.	Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale	
2.	Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale	
3.	Remedierea defectelor constatate	
4.	Dezafectarea tronsonului/ tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale	

### 3. Durata contractului

Serviciul/Serviciile prevăzut/prevăzute la pct. 2 se realizează în termen de ... zile de la data încheierii prezentului contract.

Durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părților, prin act adițional la prezentul contract.

### 4. Valoarea serviciului prestat și modalitate de plată

Nr. crt.	Serviciul prestat	Valoarea serviciului prestat
1.	Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale	
2.	Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale	
3.	Remediarea defectelor constatate	
4.	Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale	

Termenul și modalitatea de plată se stabilesc de comun acord între părți.

### 5. Drepturile și obligațiile prestatorului

Prestatorul are următoarele drepturi:

- să încaseze contravaloarea serviciului prestat;
- să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale, identificat/identificate cu ocazia verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care este bifat acest serviciu;
- să întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz, în situația în care beneficiarul nu prezintă documentele din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, respectiv din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și/sau în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.

Prestatorul are următoarele obligații:

- să efectueze verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale și în baza:

a) notificării transmise beneficiarului de către furnizorul de gaze naturale;

b) documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;

- să întocmească fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în ..... exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte în contract și unul pentru operatorul de sistem;

– să înregistreze la operatorul de sistem, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale;

– să transmită beneficiarului un exemplar al fișei de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la operatorul de sistem;

– să informeze beneficiarul cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care aceasta nu există;

– să predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012

## 6. Drepturile și obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are următoarele drepturi:

- să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care aceasta nu există;

– să primească un exemplar al fișei de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la operatorul de sistem;

– să primească, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012

Beneficiarul are următoarele obligații:

- să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul și prin modalitatea de plată stabilită de comun acord cu acesta;

– să pună la dispoziție prestatorului următoarele documente:

a) notificarea transmisă de către furnizorul de gaze naturale beneficiarului;

b) documentația tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale;



– să prezinte prestatorului documente din care:

a) să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;

(la 28-04-2020 Litera a), liniuța a șasea din Punctul 6. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020)

b) să reiasă efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de către operatori economici autorizați de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

– să efectueze inclusiv verificarea/revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația/postul de reglare a presiunii și toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe instalația de utilizare a gazelor naturale.

#### 7. Alte clauze:

- se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica și/sau completa;

– se precizează modul de soluționare a divergențelor dintre părți;

– se precizează modul prin care se efectuează denunțarea unilaterală;

– se precizează numărul de exemplare ale contractului;

– se precizează data intrării în vigoare a contractului.

### ANEXA 3

la procedură

#### ELEMENTE MINIME OBLIGATORII

la întocmirea contractului de prestări de servicii privind realizarea documentațiilor tehnice aferente instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

##### 1. Părțile contractante

Operatorul economic ...../(denumire)....., nr. de ordine în registrul comerțului ..... , cod unic de înregistrare ..... , reprezentat legal prin ..... , în calitate de ..... , Banca ..... , cod IBAN ..... , cu sediul social în localitatea ..... , str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..... , cod poștal ...., telefon fix ...., telefon mobil ...., fax ...., e-mail .... , posesor al autorizației ANRE tip ..... nr. ...., valabilă până la data de ..... , denumit în continuare Prestator,

și

Persoana fizică ...../(nume și prenume)....., domiciliată în localitatea ..... , str. ... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ...., cod poștal ..... , telefon fix ..... , telefon mobil ..... , adresă e-mail ...., identificată prin ..... , serie/număr CI/BI ..... , eliberat(ă) de ..... la data de ..... , Banca ..... , cod IBAN ..... , denumită în continuare Beneficiar,

sau

Persoana juridică ...../(denumire)....., nr. de ordine în registrul comerțului ..... cod unic de înregistrare ....., reprezentată legal prin ....., în calitate de ....., Banca ....., cod IBAN ....., cu sediul social în localitatea ....., str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ....., cod poștal ....., telefon fix ....., telefon mobil ....., fax ....., e-mail ....., denumită în continuare Beneficiar,

au convenit încheierea Contractului nr. .... de prestări servicii privind realizarea documentației tehnice pentru instalația de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum ...../(adresa locului de consum)..... .

## 2. Obiectul contractului

### 3. Durata contractului:

Nr. crt.	Serviciul prestat	Se bifează în mod obligatoriu serviciul prestat
1.	Realizarea documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, atunci când tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum	
2.	Realizarea documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale atunci când aceasta nu există, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale	
3.	Realizarea documentelor atunci când documentația tehnică nu există, dar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de	

	combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale	
4.	Realizarea documentelor atunci când documentația tehnică aferentă instalației comune de utilizare a gazelor naturale nu există	

Serviciul/Serviciile prevăzut/prevăzute la pct. 2 se realizează în termen de ... zile de la data încheierii prezentului contract.

Durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părților, prin act adițional la prezentul contract.

#### 4. Valoarea serviciului prestat și modalitate de plată

Nr. crt.	Serviciul prestat	Valoarea serviciului prestat
1.	Realizarea documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, atunci când tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum	
2.	Realizarea documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale atunci când aceasta nu există, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale	
	Realizarea	

3.	documentelor atunci când documentația tehnică nu există, dar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale	
4.	Realizarea documentelor atunci când documentația tehnică aferentă instalației comune de utilizare a gazelor naturale nu există	

Termenul și modalitatea de plată se stabilesc de comun acord între părți.

#### 5. Drepturile și obligațiile prestatorului

Prestatorul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciului/serviciilor prestat/prestate.

Prestatorul are următoarele obligații:

- să efectueze documentațiile tehnice prevăzute la pct. 2 în baza notificării transmise beneficiarului de către furnizorul de gaze naturale;
- să efectueze serviciile menționate la pct. 2 cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.

#### 6. Drepturile și obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are dreptul să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care aceasta nu există.

Beneficiarul are următoarele obligații:

- să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul și prin modalitatea de plată stabilite de comun acord cu acesta;
- să pună la dispoziție prestatorului notificarea transmisă de către furnizorul de gaze naturale;
- să pună la dispoziție prestatorului toate informațiile și datele necesare realizării documentațiilor tehnice prevăzute la pct. 2;
- să permită accesul prestatorului la instalația de utilizare a gazelor naturale existentă la locul de consum.

#### 7. Alte clauze:

- se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica și/sau completa;
- se precizează modul de soluționare a divergențelor dintre părți;
- se precizează modul prin care se efectuează denunțarea unilaterală;
- se precizează numărul de exemplare ale contractului;

– se precizează data intrării în vigoare a contractului.

#### ANEXA 4

##### la procedură

Operator de sistem .....  
(denumire)

Număr/dată înregistrare la operatorul de sistem ....

Operator economic autorizat ANRE .....  
(denumire)

Autorizație ANRE tip....., nr. .... /an....., valabilă până la data de .....

Adresă sediu: .....  
(localitate, stradă, număr, județ)

Tel.: .....

Fax: .....

E-mail: .....

#### FIȘA DE EVIDENȚĂ

a lucrărilor periodice de verificare tehnică

a instalației de utilizare a gazelor naturale

Nr. .... /data .....

Nr. crt.	Informații	De completat cu informațiile solicitate	
1.	Clientul final/ clienții finali	...(nume și prenume/ denumire) ....	
2.	Adresa locului de consum:	stradă	
		număr	
		bloc	
		scară	
		apartament	
		localitate	
		județ	
3.	Codul locului de consum		
4.	Contractul de prestări servicii	Număr ...	
		Data .....	
5.	Documentația tehnică în baza căreia se efectuează verificarea tehnică	Număr .....	
		An .....	
		Nu deține .....	

6.	Data ultimei verificări tehnice efectuate la locul de consum, menționată în notificare	Zi ....			
		Lună ...			
		An ....			
7.	Data scadentă a verificării tehnice periodice a instalației de utilizare a gazelor naturale, menționată în notificare	Zi ...			
		Lună ...			
		An ...			
8.	Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează verificarea tehnică	Nume și prenume .....			
		Legitimație tip ....., nr. .../anul ....			
		Valabilă până la data de .....			
9.	Aparate consumatoare de combustibili gazoși	Notificate de furnizorul de gaze naturale	Identificate la locul de consum		
		Tip	Debit nominal (mc/h)	Tip	Debit nominal (mc/h)

(1) Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situații:

Tabelul

nr. 1

Nr. crt.	Tip lucrare	De completat*)
1.	La intervale de maximum 2 ani	
2.	La cererea clientului final	

nr. 2

Nr. crt.		De completat*)	Observații*1)
1.	Verificarea tehnică a instalației individuale de utilizare a gazelor naturale		
2.	Verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale		

## NOTĂ:

\*1) Se specifică numărul și data ultimei fișe de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației individuale și/sau comune de utilizare a gazelor naturale.

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

(2) Operațiunile care s-au realizat în cazul verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul

nr. 3

Nr. crt.	Operațiuni	De completat*)		
		Da	Nu	Nu este cazul*2)
1.	Verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente			
2.	Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi			
3.	Verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității			
	Verificarea funcționării			

4.	aparaterelor de măsurare, control, reglare și de siguranță				
5.	Demontarea/Debransarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fără aprobare legală și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente	Tipul aparatului	Debit nominal (mc/h)		
6.	Verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare				
7.	Verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor existente				
8.	Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă ca a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale				
9.	Verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturi de reglare sau reglare-măsurare				
10.	Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de către operatorii economici autorizați de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat				
	Verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți				



11.	finali, cuprinsă între stația sau postul de reglare și sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale			
12.	Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalația de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului			
13.	Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului			
14.	Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale*3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012			

(la 28-04-2020 Tabelul nr. 3, Alineatul (2) din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020

)

**NOTE:**

\*2) Operațiunile prevăzute în tabelul nr. 3 sunt obligatorii, iar în situația în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică, pentru fiecare operațiune în parte, motivele neîndeplinirii obligației.

\*3) În situația în care se constată lipsa instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligația să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora.

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

**IMPORTANT**

Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revin clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.

Confirm că au fost efectuate toate operațiunile enumerate în tabelul nr. 3.

Confirm că am primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Semnătură client final/clienti finali .....

(3) Defectele constatate se menționează în tabelul nr. 4.

Tabelul

nr. 4

Nr. crt.	Defecte constatate	Modul de remediere a defectelor*4)	De completat*) dacă s-au remediat defectele	
			Da	Nu
1.				
2.				

NOTĂ:

\*4) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor.

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

(4) Condiții tehnice de funcționare:

Tabelul

nr. 5

	De completat*)		Observații*5)
	Da	Nu	
Instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale			

NOTĂ:

\*5) Se specifică care sunt condițiile tehnice de funcționare în siguranță neîndeplinite și posibilitățile de remediere.

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

Tabelul

nr. 6

Nr. crt.	Aparatele consumatoare de combustibili gazeși		Documentul care atestă curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere		Documentul care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazeși	
	Tip aparat	Debit nominal (mc/h)	Nr.	Data	Nr.	Data
1.						
2.						

(la 28-04-2020 Tabelul nr. 6, Alineatul (4) din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020

)

(5) Concluzii

Tabelul

nr. 7

	De completat*)		Observații*6)
	Da	Nu	
Pe baza documentelor prezentate și a operațiunilor realizate în cadrul verificării tehnice se constată că instalația de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice și poate funcționa în condiții de siguranță			

NOTĂ:

\*6) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate și măsurile întreprinse pentru conformare; în situația în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii.

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

Prezenta fișă se întocmește în ..... exemplare, câte unul pentru:

- a) clientul final/clientii finali;
- b) operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale;
- c) operatorul de sistem.

Prezenta fișă se predă clientului final/clientilor finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem.

Orice modificare adusă instalației de utilizare ulterior verificării tehnice cade în răspunderea clientului final/clientilor finali.

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale,

Nume și prenume: .....

Semnătura: .....

Instalatorul autorizat care a efectuat verificarea tehnică,

Nume și prenume: .....

Semnătura: .....

Clientul final/Clientii finali,

Nume și prenume/denumire: .....

Semnătura: .....

## ANEXA 5

la procedură

Operator de sistem ... (denumire) ...

Număr/dată înregistrare la operatorul de sistem ....

Operator economic autorizat ANRE ... (denumire) ....

Autorizație ANRE tip ....., nr. .... /an ....., valabilă până la data de .....

Adresă sediu: (localitate, stradă, număr, județ)

Tel.: .....

Fax: .....

E-mail: .....

### FIȘA DE EVIDENȚĂ

a lucrărilor periodice de revizie tehnică

a instalației de utilizare a gazelor naturale

Nr. .... /data .....

Nr. crt.	Informații	De completat cu informațiile solicitate
1.	Clientul final/ clientii finali	...(nume și prenume/ denumire) ....
	stradă	

2.	Adresa locului de consum:	număr			
		bloc			
		scară			
		apartament			
		localitate			
	judet				
3.	Codul locului de consum				
4.	Contractul de prestări servicii	Număr ...			
		Data .....			
5.	Documentația tehnică în baza căreia se efectuează revizia tehnică	Număr .....			
		An .....			
		Nu deține .....			
6.	Data ultimei revizii tehnice efectuate la locul de consum, menționată în notificare	Zi ....			
		Lună ...			
		An ....			
7.	Data scadentă a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare a gazelor naturale, menționată în notificare	Zi ...			
		Lună ...			
		An ...			
8.	Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează revizia tehnică	Nume și prenume .....			
		Legitimație tip ....., nr. .../anul ....			
		Valabilă până la data de .....			
9.	Aparate consumatoare de combustibili gazoși	Notificate de furnizorul de gaze naturale	Identificate la locul de consum		
		Tip	Debit nominal (mc/h)	Tip	Debit nominal (mc/h)
	Procesul-verbal de				

10.	demontare/montare a sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale	Număr .....
		Data.....

(1) Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situații:

Tabelul nr. 1

Nr. crt.	Tip lucrare	De completat*)
1.	La intervale de maximum 10 ani	
2.	După orice întrerupere a utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni	
3.	După orice eveniment care poate afecta instalația de utilizare	
4.	La cererea clientului final	

---

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

---

Tabelul nr. 2

Nr. crt.		De completat*)	Observații*1)
1.	Revizia tehnică a instalației individuale de utilizare a gazelor naturale		
2.	Revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale		

NOTĂ:

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

\*1) Se specifică numărul și data ultimei fișe de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației individuale și/sau comune de utilizare a gazelor naturale.

(2) Operațiunile care s-au realizat în cazul reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

Nr. crt.	Operațiuni		De completat*)		
			Da	Nu	Nu este cazul*2)
1.	Verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente				
2.	Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi				
3.	Verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității				
4.	Verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță				
5.	Demontarea/Debransarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fără aprobare legală și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente	Tipul aparatului	Debit nominal (m <sup>3</sup> /h)		
6.	Verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare				
	Verificarea stării				

7.	răsuflătorilor și a căminelor existente			
8.	Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum operatorii economici autorizați, emise cu maximum 6 luni înainte de data reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale			
9.	Verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturi de reglare sau reglare-măsurare			
10.	Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de către operatorii economici autorizați de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat			
11.	Efectuarea probei de rezistență la presiune, conform prevederilor normelor tehnice din domeniul gazelor naturale, numai pentru partea de instalație la care s-au făcut înlocuiri și/sau modificări			
12.	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune, conform prevederilor normele tehnice din domeniul gazelor naturale, a întregii instalații de utilizare a gazelor naturale			
13.	Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalația de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului			
	Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/			



14.	montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului			
15.	Revizia tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația sau postul de reglare și sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale			
16.	Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale <sup>3)</sup> , întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012			

(la 28-04-2020 Tabelul nr. 3, Alineatul (2) din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020

)

**NOTE:**

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

\*2) Operațiunile prevăzute în tabelul nr. 3 sunt obligatorii, iar în situația în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică pentru fiecare operațiune în parte motivele neîndeplinirii obligației.

\*3) În situația în care se constată lipsa instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligația să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora.

**IMPORTANT**

Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revin clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.

Confirm că au fost efectuate toate operațiunile enumerate în tabelul nr. 3.

Confirm că am primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Semnătură client final/clienti finali .....

(3) Proba de etanșitate la presiune prevăzută la pct. 12 și proba de rezistență la presiune prevăzută la pct. 11 din tabelul nr. 3 se efectuează cu aer comprimat, iar rezultatul acestora se înregistrează în tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

Nr.	Instalație de utilizare a gazelor naturale
-----	--

crt.			OL		PE100	PE80	
			subteran	suprateran	subteran	subteran	
		Amplasare instalație de utilizare					
1.	Proba de rezistență	Regim de presiune	medie presiune (bar)				
			redușă presiune (bar)				
			joasă presiune (bar)				
		Timpul probei (h)	1 h				
		Rezultatul probei	admis				
respins							
2.	Proba de etanșeitate	Regim presiune	medie presiune (bar)				
			redușă presiune (bar)				
			joasă presiune (bar)				
		Timpul probei (h)	24 h				
		Rezultatul probei	admis				
respins							

Confirm că au fost efectuate probele enumerate mai sus.

Semnătură client final/clienti finali .....

(4) Defectele constatate se menționează în tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5

Nr. crt.	Defecte constatate	Modul de remediere a defectelor*4)	De completat*) dacă s-au remediat defectele	
			da	nu
3.				
4.				

NOTĂ:

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

\*4) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor.

(5) Condiții tehnice de funcționare:

Tabelul nr. 6

	De completat*)		Observații*5)
	Da	Nu	
Instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale			

NOTĂ:

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

\*5) Se specifică care sunt condițiile tehnice de funcționare în siguranță neîndeplinite și posibilitățile de remediere.

Tabelul nr. 7

Nr. crt.	Aparatele consumatoare de combustibili gazoși		Documentul care atestă curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere		Documentul care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși	
	Tip aparat	Debit nominal (m <sup>3</sup> /h)	Nr.	Data	Nr.	Data
3.						
4.						

(la 28-04-2020 Tabelul nr. 7, Alineatul (5) din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 71 din 23 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020

)

(6) Concluzii

Tabelul nr. 8

	De completat*)		Observații*6)
	Da	Nu	
Pe baza documentelor prezentate și a operațiunilor realizate în cadrul reviziei tehnice se constată că instalația de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice și poate funcționa în condiții de siguranță			

NOTĂ:

\*) Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

\*6) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate și măsurile întreprinse pentru conformare; în situația în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii.

Prezenta fișă se întocmește în ..... exemplare, câte unul pentru:

- clientul final/clientii finali;
- operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale;
- operatorul de sistem.

Prezenta fișă se predă clientului final/clientilor finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem.

Orice modificare adusă instalației de utilizare ulterior reviziei tehnice cade în răspunderea clientului final/clientilor finali.






utilizare					condiții	gazelor	naturale	de
					de	naturale		a
					siguranță.			gazelor
								naturale

Verificare								
tehnică a	Revizie tehnică							
instalației	a instalației de							
de	utilizare a gazelor							
utilizare	naturale							
a gazelor								
naturale								

				După				
				orice				
				întrerupere				
				a				
Debit				instalației	După	Număr	Data	Număr
Zi/lună	Tip	Număr	nominal		Da	Nu		Data
								Zi/lună/

/an				de	orice				an
				(mc/h)					

				utilizare a	eveniment			
La		La	La	gazelor	care			
2	La	10	cere	naturale	poate			
ani	cerere	ani	re	pentru	afecta			
				o	instalația			
				perioadă	de			
				de	utilizare			
				timp				
				mai				
				mare				
				de 6				

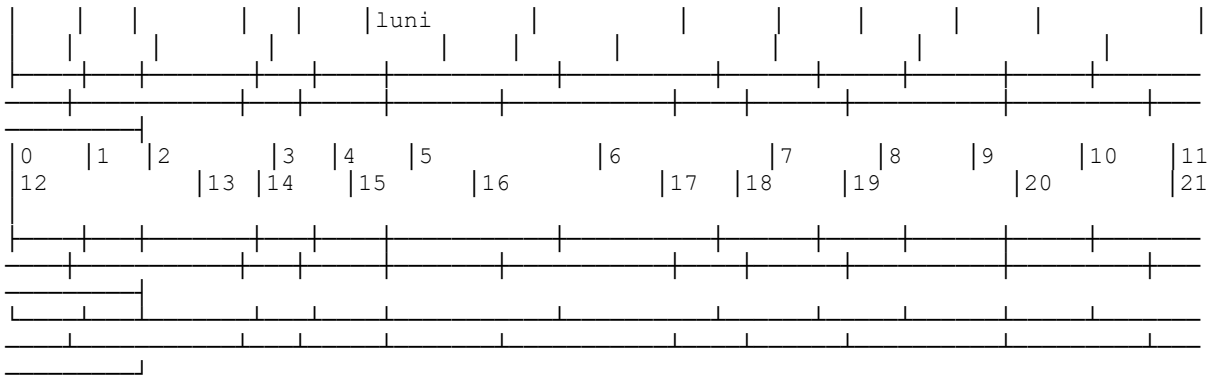

-----